

新望公司技術通報

2017.04.06


致新望產品使用者

感謝您對新望產品的支持，為使新望產品配線方式一致並增進安裝便利性，產品預計於 2017 四月全機種（單相與三相 inverter）將配線接頭改為下方進線並調整建議進線孔位，影響機種及變更後的配線方式詳述如下，特發此技術通報告知，感謝您的配合。

一、單相機種


- PV-3000N-V / PV-5000W-HV

1. 交流電纜配線用 M25 電纜固定頭（建議 3.5/5.5/8mm² 絞線）
2. 訊號配線用 M25 電纜固定頭

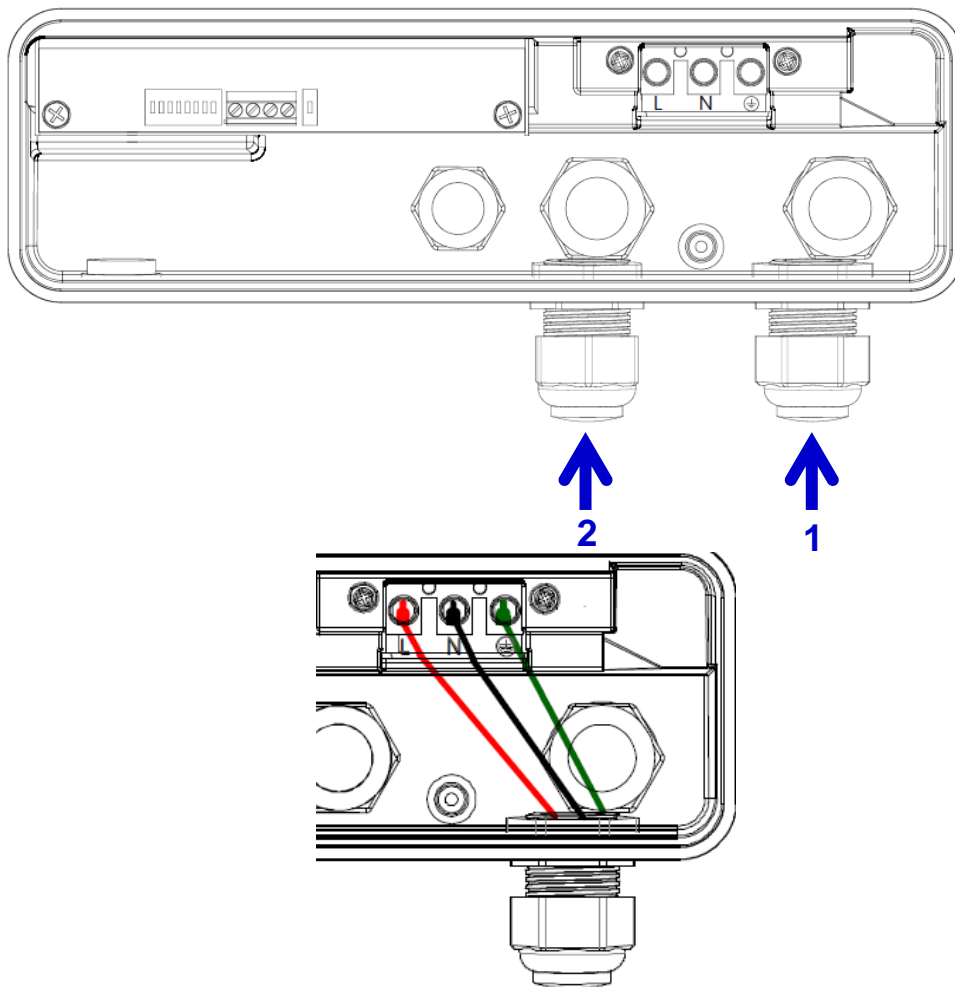

● PV-5000W-V


1. 交流電纜配線用 M32 電纜固定頭 (建議 3.5/5.5/8mm² 絞線)
2. 訊號配線用 M25 電纜固定頭

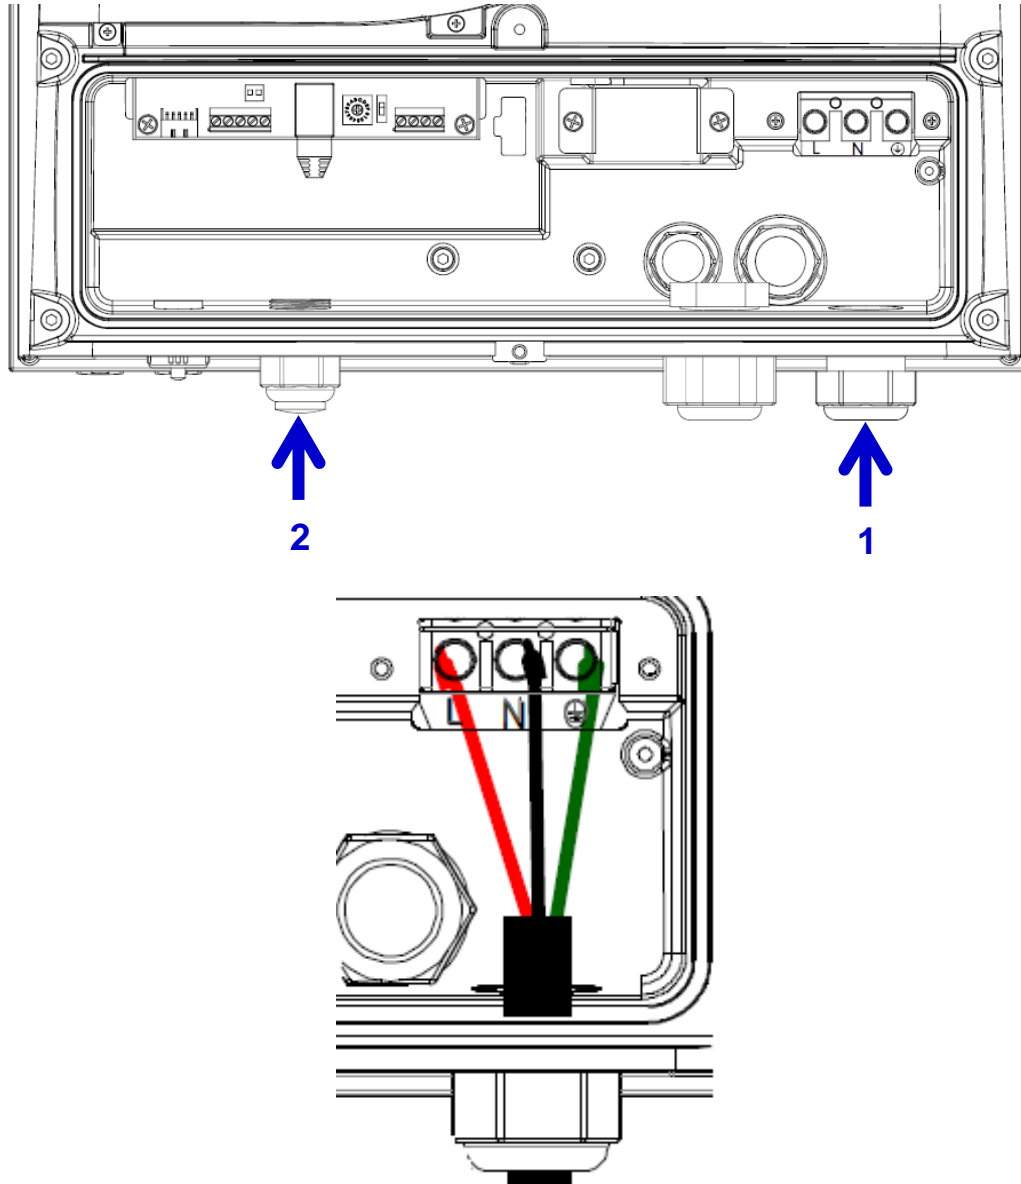

二、三相機種


- PV-1000T-U

1. 交流電纜配線用 M32 電纜固定頭 (建議 3.5/5.5/8/14mm² 絞線)
2. 訊號配線用 M25 電纜固定頭

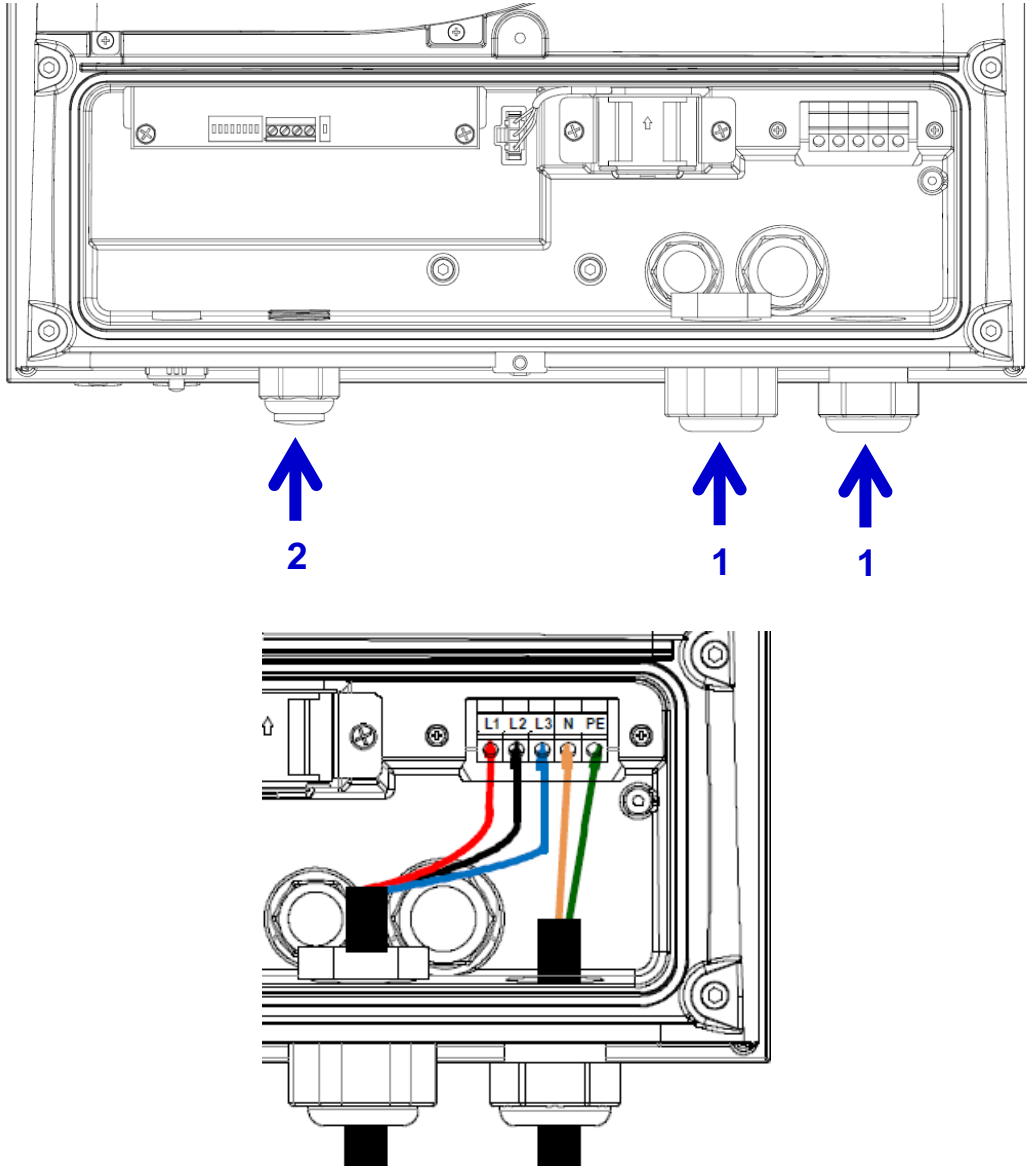

● PV-15000T-U

1. 交流電纜配線用 M32 電纜固定頭 (建議 3.5/5.5/8/14mm² 絞線)
2. 訊號配線用 M25 電纜固定頭

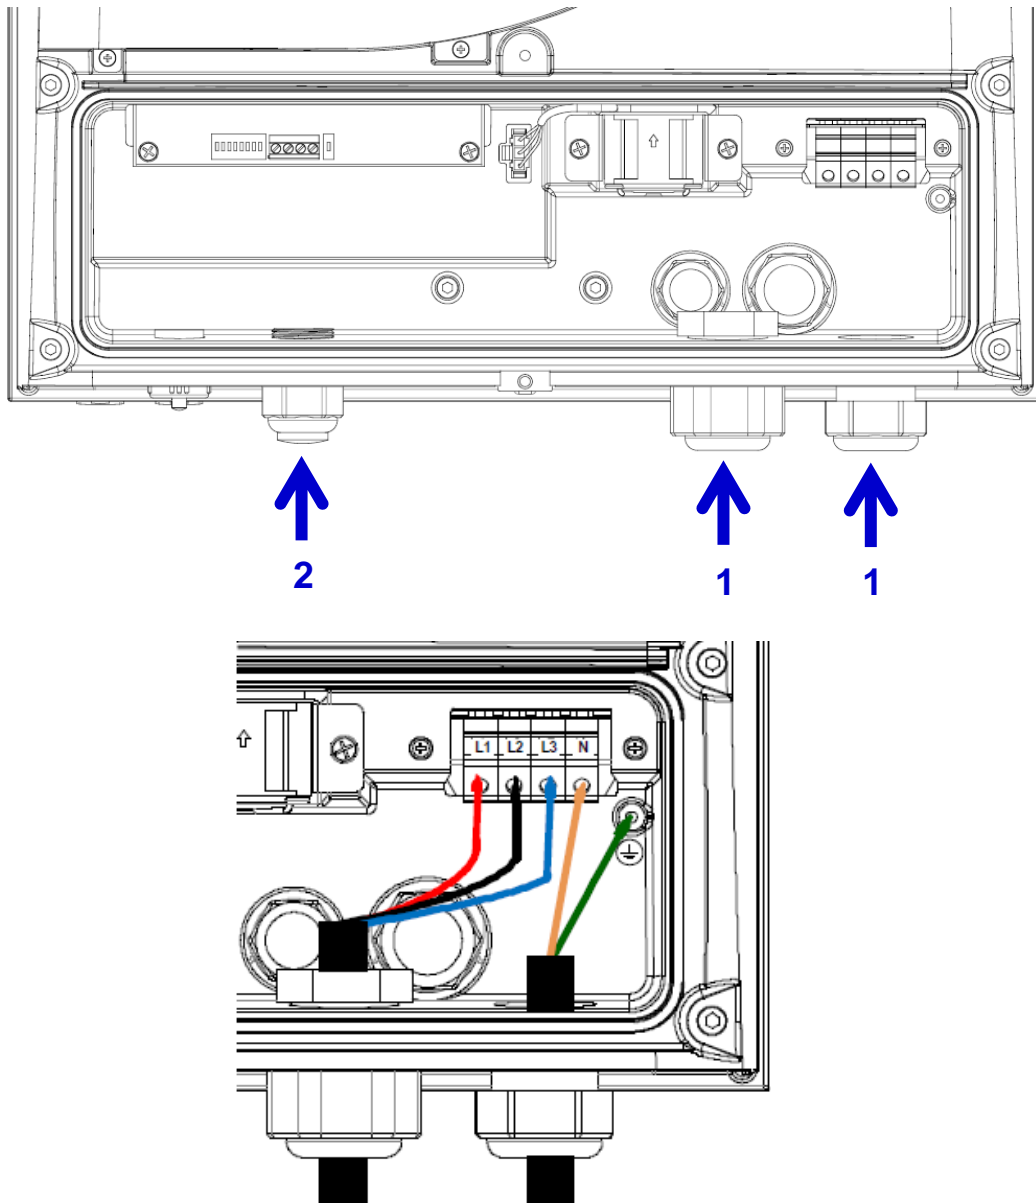

● PV-20000T-U

1. 交流電纜配線用 M32 電纜固定頭 (建議 5.5/8/14mm² 絞線)
2. 訊號配線用 M25 電纜固定頭

